

Korimat: BRÜHW.DAT

Datei Einstellungen Info

Stammdaten		Bezeichnung des Protokolls	
Betrieb:	KORIMAT GmbH	Betrieb:	Hammer
Straße:	Zum Neuland 12	Straße:	
Ort:	35708 Haiger	Ort:	Seminar
Bearbeiter:	Hr. Specht	Datum:	03.10.1999
		Kochgut:	Brühwurst
		Bearbeiter:	G. Specht


Protokolle in: BRÜHW.DAT

Datum	Kochgut	Bearbeiter
03.10.1999	Brühwurst	G. Specht

Protokollinhalt

Verlauf	Kesseltemp.	Kerntemp.	F-Wert
+ 96 Min.	21°C	110°C	01,98
+ 97 Min.	20°C	110°C	02,05
+ 98 Min.	20°C	109°C	02,12
+ 99 Min.	19°C	107°C	02,16
+ 100 Min.	19°C	106°C	02,20

Ablauf mit Speicher- und Druckfunktion

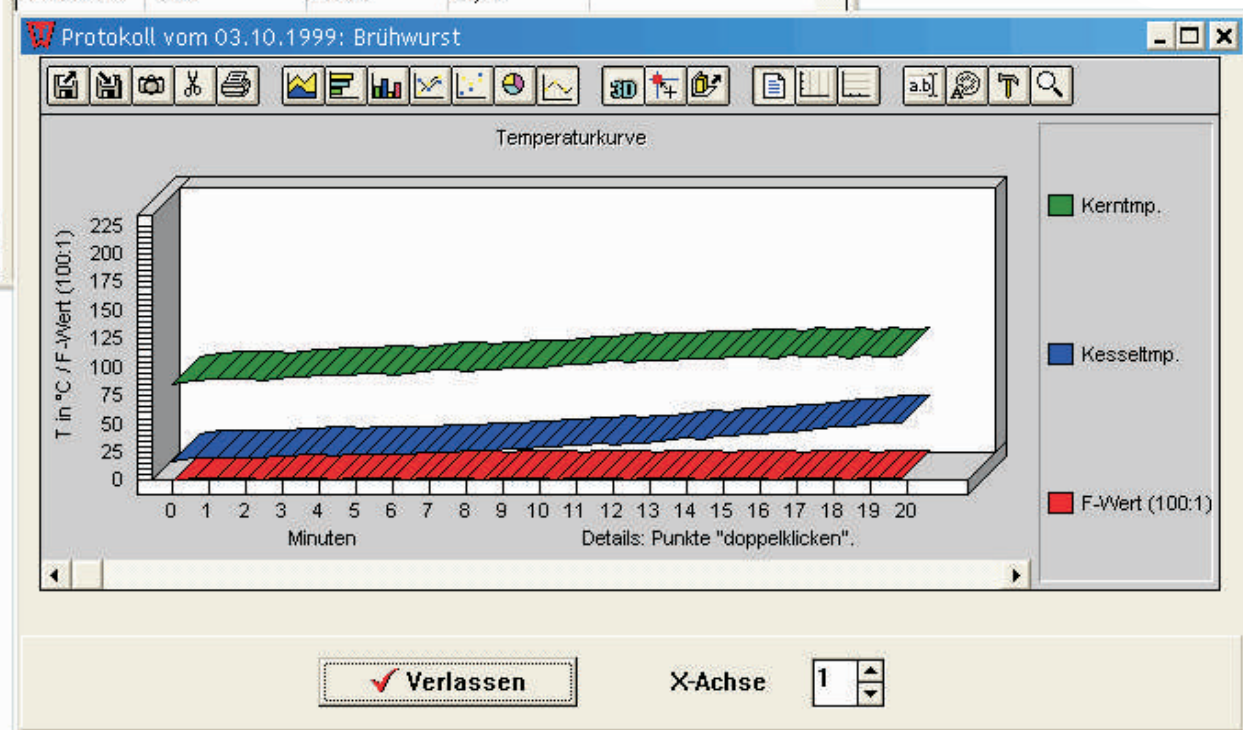

Diagrammansichten